



Provincia Autonoma di Trento  
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali

# BOLLETTINO BALNEAZIONE DEL LAGO DI LASES

## COMUNE DI LONA - LASES

### PUNTO DI BALNEAZIONE: SPIAGGIA TRAMPOLINO



Azienda Provinciale  
per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento

CODICE PUNTO MONITORAGGIO : IT041022108001

#### CARATTERISTICHE FISICHE

Il lago di Lases ha un'area di 115.000 m<sup>2</sup> ed un volume di 1.750.000 m<sup>3</sup>. La profondità massima è di 25 m e la profondità media di 15 m. È un lago dimittico, con fattore limitante fosforo e stato trofico mesotrofico.

#### INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni su normativa, profilo e classificazione delle acque di balneazione, modalità ed esiti dei monitoraggi, dati storici sulla qualità delle acque, consultare il sito internet del Ministero della Salute:

<http://www.portaleacque.it>  
<http://www.apss.tn.it>




DURATA STAGIONE BALNEARE: 1 maggio 2022 – 30 settembre 2022

#### CALENDARIO CAMPIONAMENTI (\*)

COMUNE	DENOMINAZIONE PUNTO PRELIEVO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
Lona - Lases	Spiaggia Trampolino	26	24	21	19	17	13

(\*) "Il campionamento è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio".(D. L. 116/08 art. 6, comma 4).

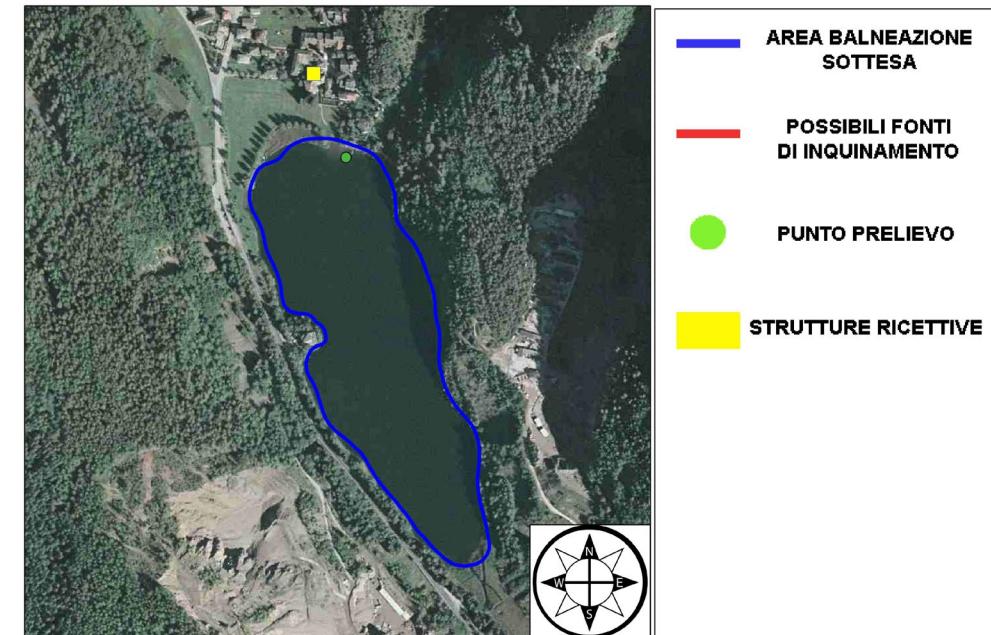

#### AUTORITA' COMPETENTI

##### Comune di Lona -Lases

Via Maseri, 2 38040 (TN)  
Tel 0461 689108 - Fax 0461 689379  
E-mail: [lonalases@tin.it](mailto:lonalases@tin.it)

A.P.P.A. Trento – Via Mantova, 16  
tel. 0461 497700- fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento – Viale Verona  
Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Vigilanza e Controllo Acque  
Tel. 0461 904633 – Fax 0461 904674

112 numero unico di emergenza

LAGO DI LASES RISULTATI ANALISI AGOSTO 2022				
Data prelievo	Punto di campionamento	Enterococchi intestinali UFC / 100 ml	Escherichia coli UFC /100 ml	Tossicità algale Cellule / ml
17/08/22	Spiaggia Trampolino	3	6	1

Valori limite per singolo campione	
Parametro	Valore
Enterococchi intestinali	500 UFC/100ml
Escherichia coli	1000 UFC/100ml
Cianobatteri	< 20.000 cell/ml



Divieti di balneazione stagione balneare 2022:  
**NESSUNO**